




1 Faz / 1 Faz

UPS Bağlantı Şeması

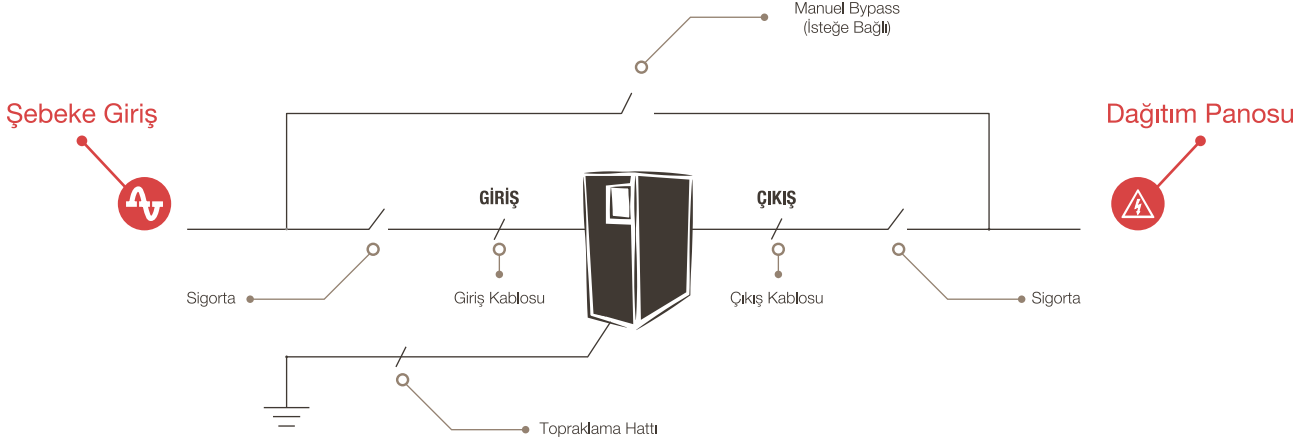

UPS Gücü (KVA)	Giriş Kablosu Kesiti	Çıkış Kablosu Kesiti	Topraklama Kablosu Kesiti	Giriş / Çıkış Sigortaları (W-Otomat)
5	2x4 mm ²	2x4 mm ²	1x4 mm ²	1x40 A
6	2x4 mm ²	2x4 mm ²	1x4 mm ²	1x50 A
7.5	2x6 mm ²	2x6 mm ²	1x6 mm ²	1x63 A
10	2x6 mm ²	2x6 mm ²	1x6 mm ²	1x63 A
15	2x10 mm ²	2x10 mm ²	1x6 mm ²	1x80 A

* Not: UPS giriş nötrü çıkış nötründen bağımsız olmalıdır. UPS girişine bağımsız topraklama hattı çekilmelidir.

Birlik OSB 1 Nolu Cd. No:27
Tuzla, İstanbul
T: 216 494 0 444
F: 216 494 3 000
info@necron.com.tr

necron
energy