




3 Faz / 1 Faz

UPS Bağlantı Şeması

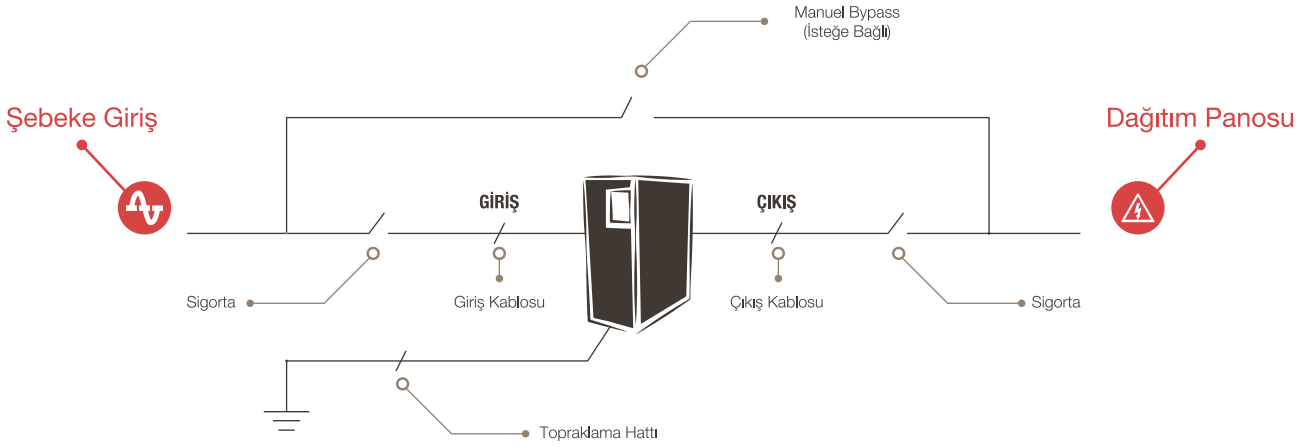

UPS Gücü (KVA)	Giriş Kablosu Kesiti	Çıkış Kablosu Kesiti	Topraklama Kablosu Kesiti	Giriş / Çıkış Sigortaları (W-Otomat)	
7.5	4x6 mm ²	2x6 mm ²	1x4 mm ²	3x32 A	1x50 A
10	4x6 mm ²	2x6 mm ²	1x6 mm ²	3x40 A	1x63 A
15	4x10 mm ²	2x10 mm ²	1x10 mm ²	3x50 A	1x80 A
20	3x16 + 10 mm ²	2x16 mm ²	1x10 mm ²	3x63 A	1x100 A
30	3x25 + 16 mm ²	2x25 mm ²	1x16 mm ²	3x80 A	1x125 A
40	3x35 + 16 mm ²	2x35 mm ²	1x25 mm ²	3x100 A	1x160 A

* **Not:** UPS giriş nötrü çıkış nötründen bağımsız olmalıdır. UPS girişine bağımsız topraklama hattı çekilmelidir.

Deri OSB Arıtma Cd. No:6-A
Tuzla, İstanbul
T: 216 494 0 444
F: 216 494 3 000
info@necron.com.tr

necron
energy